

Zawady, dnia 13.01.2021 r.

IPO.7012.47.2020.IB

Inwestor:
GMINA POPÓW
Zawady, ul. Częstochowska 6
42-110 Popów

Pełnomocnik:
Paweł Golc
G&G PROJEKT
ul. Dekabrystów 29/2
42-218 Częstochowa

WARUNKI TECHNICZNE **budowy przyłącza wodociągowego**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy: 14.12.2020 r.) w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia projektowanej hali sportowej planowanej do realizacji na nieruchomości nr ewid. 38, obręb Popów do gminnej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej informuję, że Wójt Gminy Popów, reprezentujący Gminę Popów jako zarządcę sieci, wyraża zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego do ww. nieruchomości, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych poniżej. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami przyłączenie projektowanego budynku do sieci kanalizacyjnej nastąpi poprzez rozbudowę istniejącego na działce przyłącza kanalizacyjnego ks200, w związku z powyższym wydanie warunków technicznych w tym zakresie jest bezprzedmiotowe.

Lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr ewid. 38, 469, obręb geodezyjny 0012 Popów, zlokalizowane w miejscowości Popów przy ulicy Długosza.

Rodzaj przyłączanego obiektu/rodzaj zabudowy: projektowana hala sportowa wraz z łącznikiem podziemnym.

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE:

Miejsce włączenia: istniejąca sieć wodociągowa PVC110, na działce nr ewid. 469, obręb geodezyjny 0012 Popów.

Sposób włączenia: za pomocą trójnika żeliwnego Ø100/80/100 wraz z zabudowaną zasuwą kołnierзовą Ø80 z obudową tekleskopową; obudowę zasuwy wyposażać w skrzynkę żeliwną dużą osadzoną na płycie betonowej, miejsce włączenia oznakować tabliczką.

Parametry przyłącza: projektowane przyłącze wodociągowe winno być wykonane z rur PE100 SDR17 (PN10) o średnicy 90 mm.

Lokalizacja wodomierza: montaż wodomierza w pierwszym pomieszczeniu licząc od strony sprowadzenia przyłącza wodociągowego do budynku, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną lub w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 38, obręb Popów, maksymalnie 4,0 m od granicy posesji. Studnia wodomierzowa winna być wykonana w taki sposób, aby umożliwić swobodny dostęp do wodomierza w celu dokonywania jego odczytów lub wymiany. Wodomierz do pomiaru zużytej wody zapewnia Gmina Popów.

Zapewnione maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę:

- na cele bytowe: 3,5 m³/d;
- na cele przeciwpożarowe: 2,0 d m³/d;
- na cele przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia: 20 l/s.

Dodatkowe wymagania i informacje:

1. Inwestycję należy zrealizować zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). Do obowiązków osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci należy również uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami.
2. W przypadku gdy przyłączy będzie przechodziło przez działki niebędące własnością Inwestora (za wyjątkiem działek wchodzących w skład pasów drogowych dróg publicznych) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pisemnych zgód właścicieli, bądź ustanowienia służebności notarialnej, pozwalających na budowę i eksploatację przyłączy w działkach będących własnością osób trzecich.
3. Uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie przyłącza należy prowadzić możliwie najkrótszą, bezkolizyjną trasą.
4. Przyłącza winny być wykonane przez zakład usługowy posiadający uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót budowlanych z zapewnieniem gwarancji wykonanej usługi przez okres co najmniej 3 lat od daty jej zakończenia.
5. Wszystkie materiały użyte do budowy przyłączy muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz aprobaty techniczne wymagane przepisami odrębnymi.
6. Przed zasypaniem przewodu wodociągowego należy oznaczyć jego przebieg taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową, a w przypadku przewodu kanalizacji sanitarnej taśmą koloru brązowego.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci we własnym zakresie.
8. Inwestor zobowiązany jest do bezwzględnego powiadomienia Urzędu Gminy Popów o terminie rozpoczęcia prac na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczęciem. Gmina zastrzega sobie możliwość kontroli przebiegu wykonywanych robót.
9. Odbiór techniczny wykonanych przyłączy nastąpi po wcześniejszym zawiadomieniu Urzędu Gminy o zakończeniu robót.
10. **Do zawiadomienia o zakończeniu robót należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego.**
11. Urząd Gminy dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich zakończeniu. Potwierdzeniem odbioru wykonanych robót będzie protokół.
12. Po odbiorze zrealizowanych przyłączy oraz przed przystąpieniem do ich eksploatacji należy zwrócić się do Gminy Popów z odrębnym wnioskiem celem zawarcia umowy o dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6, ust. 1 ww. ustawy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000 zł. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
13. Niniejsze warunki ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Załącznik: Szkic sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej.

Otrzymują:

1. adresat – Pełnomocnik Inwestora
2. aa, I.B.

WÓJT
Krzysztof Kowalik

URZĄD GMINY POPÓW


Zawady, ul. Częstochowska 6

42-110 Popów, woj. śląskie

tel./fax 34 3177067

LEGENDA

- GRANICA DZIAŁKI
- GRANICA TERENU INWESTYCJI
- GRANICA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK OŚWIATOWY
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK USŁUGOWY - ŚWIETLICA WIEJSKA
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK GARAŻOWY
- PROJEKTOWANY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
- PROJEKTOWANY PODZIEMNY ŁĄCZNIK
- ▲ ISTNIEJĄCY WZAD ORAZ WEJŚCIE NA DZIAŁKĘ
- ▲ ISTNIEJĄCE WEJŚCIE NA DZIAŁKĘ

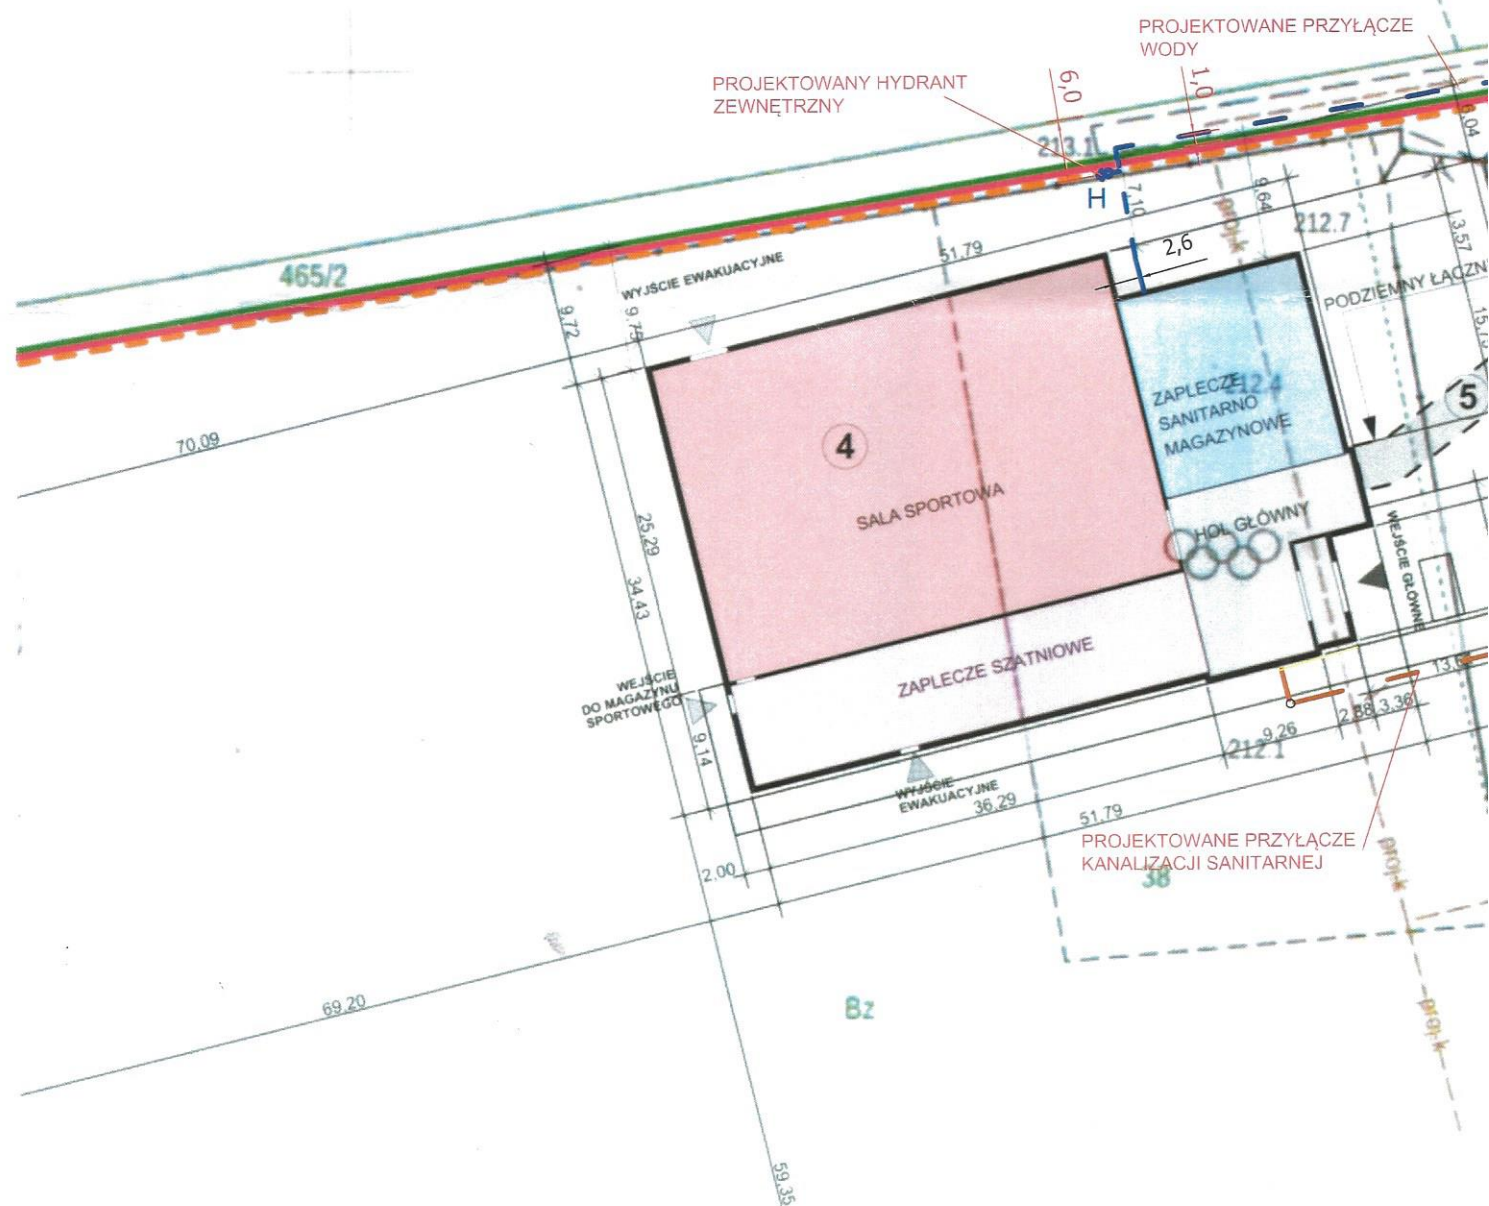

2021n.

